

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

Datum van verslag:

Datum van onderzoek:

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Ref.:

Teller nr.:

Index:

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☐ gelijkvormigheidsonderzoek ☒ controlebezoek volgens:☐ (AREI art. 270) ☒ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☒ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie:

Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☒ PennenVoedingskabel hoofdbord: ☒ 4 X 10 mm²Bescherming van de aansluiting: ☒ 40 A

Aansluiting: Spanning: 400 V

Alg. schakelaar: type:

Elektrische installatie: ☐ Vóór ☒ Na ☐ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN ☐ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art.

Aantal borden: 2

Aantal eindstroombanen: 21

RA: 6,3 Ohm

RI tot 5 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

zie schema's

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

Geen

Besluit:


- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/01/2037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

Ppv_totaal 3300Wp

Array 1
A: 1x5x1 / B: 1x5x1
met SUN2000P-375W

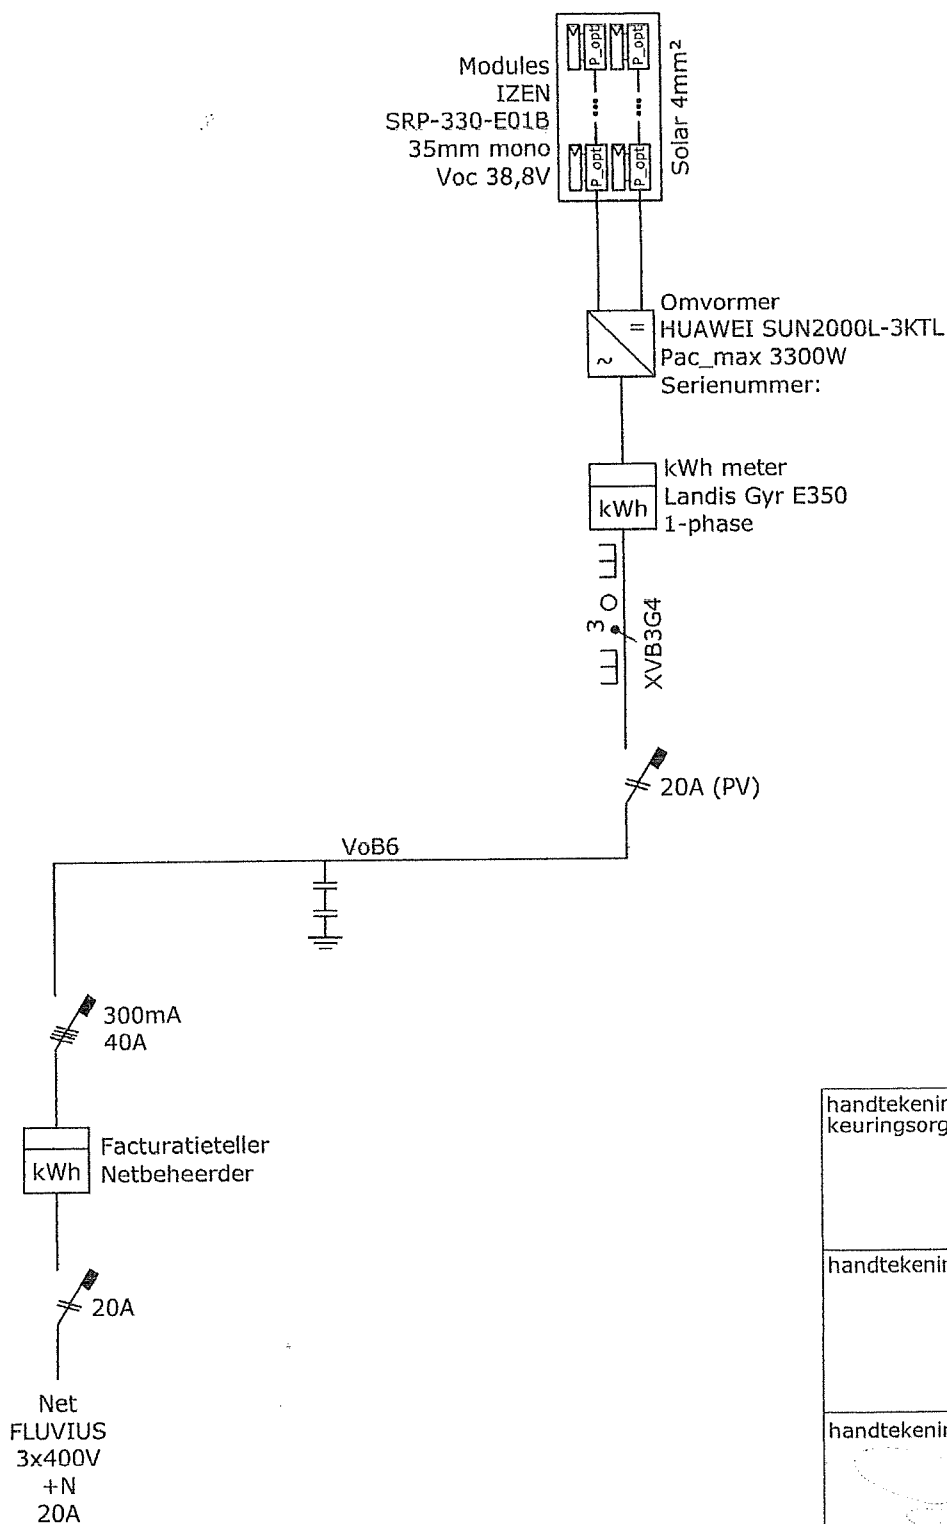

handtekening
keuringsorganisme:

handtekening klant:

handtekening IZEN:

Steven Van Dyck

Deze tekening is onze eigendom. Gehele of gedeeltelijke reproductie of inzage aan derden, is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegelaten. Alle rechten zijn voorbehouden aan IZEN energy systems NV.

klant: De Troyer Inge		datum:	naam:	titel: Elektrisch schema	
Hof ter Lokerenstraat 3		get.:	was	project: PV. Residentieel	
9320 Erembodegem		nag.:	fvc		
5		norm	ISO	40053449	
4		cat.:		nummer:	schaal:
3		firma: IZEN		adres: Hoeksken 56	
2		100% SLIMME ENERGIE		2275 LILLE	
1				014/55 83 19	
staat gewijzigd		datum	naam	014/55 83 17	
				folio: A4	
				blad: 3/3	

Elektrische installatie van een woonhuis

De eigenaar :

De Troyer Inge

Hof ter Lokerenstraat 3

9490 EREMBODEGEM

BTI vzw - Alsaco
Patrick Houwenroels
Marktcenter Blok G
Derynstraat 315
9051 Sint-Denis-Westrem
Tel. 09322 9210 - Fax 09322 17 77


JTA ELECTRICITY

Technische Assistentie aan bedrijven en zelfbouwers

Elektriciteit- Automatisering

Verkoop en onderhoud van huishoudapparaten

Jo Meersman, Oudenhoeck 1, Westrem 9230

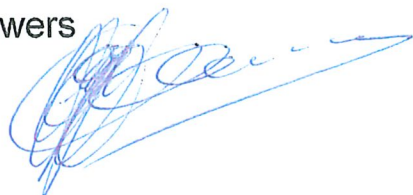

Legende veiligheidskast

A'	Verlichting beneden achteraan	16 A
A	Verlichting kamers eerste verdieping	16 A
B	Verlichting beneden vooraan	16 A
C	Stopkontakten boven	20 A
D	Stopkontakten living vooraan	20 A
E	stopkontakten keuken	20 A
F	Stopkontakten living vooraan	20 A
G	Stopkontakten berging	20 A
H	Differentieelschakelaar 30 mA	25 A
I	Badkamers eerste verdieping	20 A
J	Boiler keuken	20 A
K	Vaatwas	20 A
L	Microgolf	20 A
M	Kookplaat	25 A
N	Boiler zolder	20 A
O	Contax boiler	
P	Regenwaterpomp	16 A
Q	Centrale verwarming	10 A
R	Oven	20 A
S	Belbeveiliging	6 A
T	Beltransfo	
U	Hoofdschakelaar	
V	Droogkast	20 A
W	Wasautomaat	20 A
X	Badkamer tweede verdieping + stopkontakten slk	20 A

A'	A	B	C	D	E	F	G
16A	16A	16A	20A	20A	20A	20A	20A

H	I	J	K	L	M
Dif 30mA 25A	20A	20A	20A	20A	25A

N	O	P	Q	R	S	T
20A	contax	16A	10A	20A	6A	Beltransfo

U				V	W	X
Algemene schakelaar				20A	20A	20A







10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

JTA ELECTRICITY
10 MEERSMAN
OUDENHOEK.1
9230 WETTEREN
0475/469.486


BTI vzw - Alsaco
Pajmick Houtstraete
Middelstraat 345
3000 Wilrijk

9034 Sin-Denis-Westrem


03242 1110 - Fax 0329 147 77



04751469.486

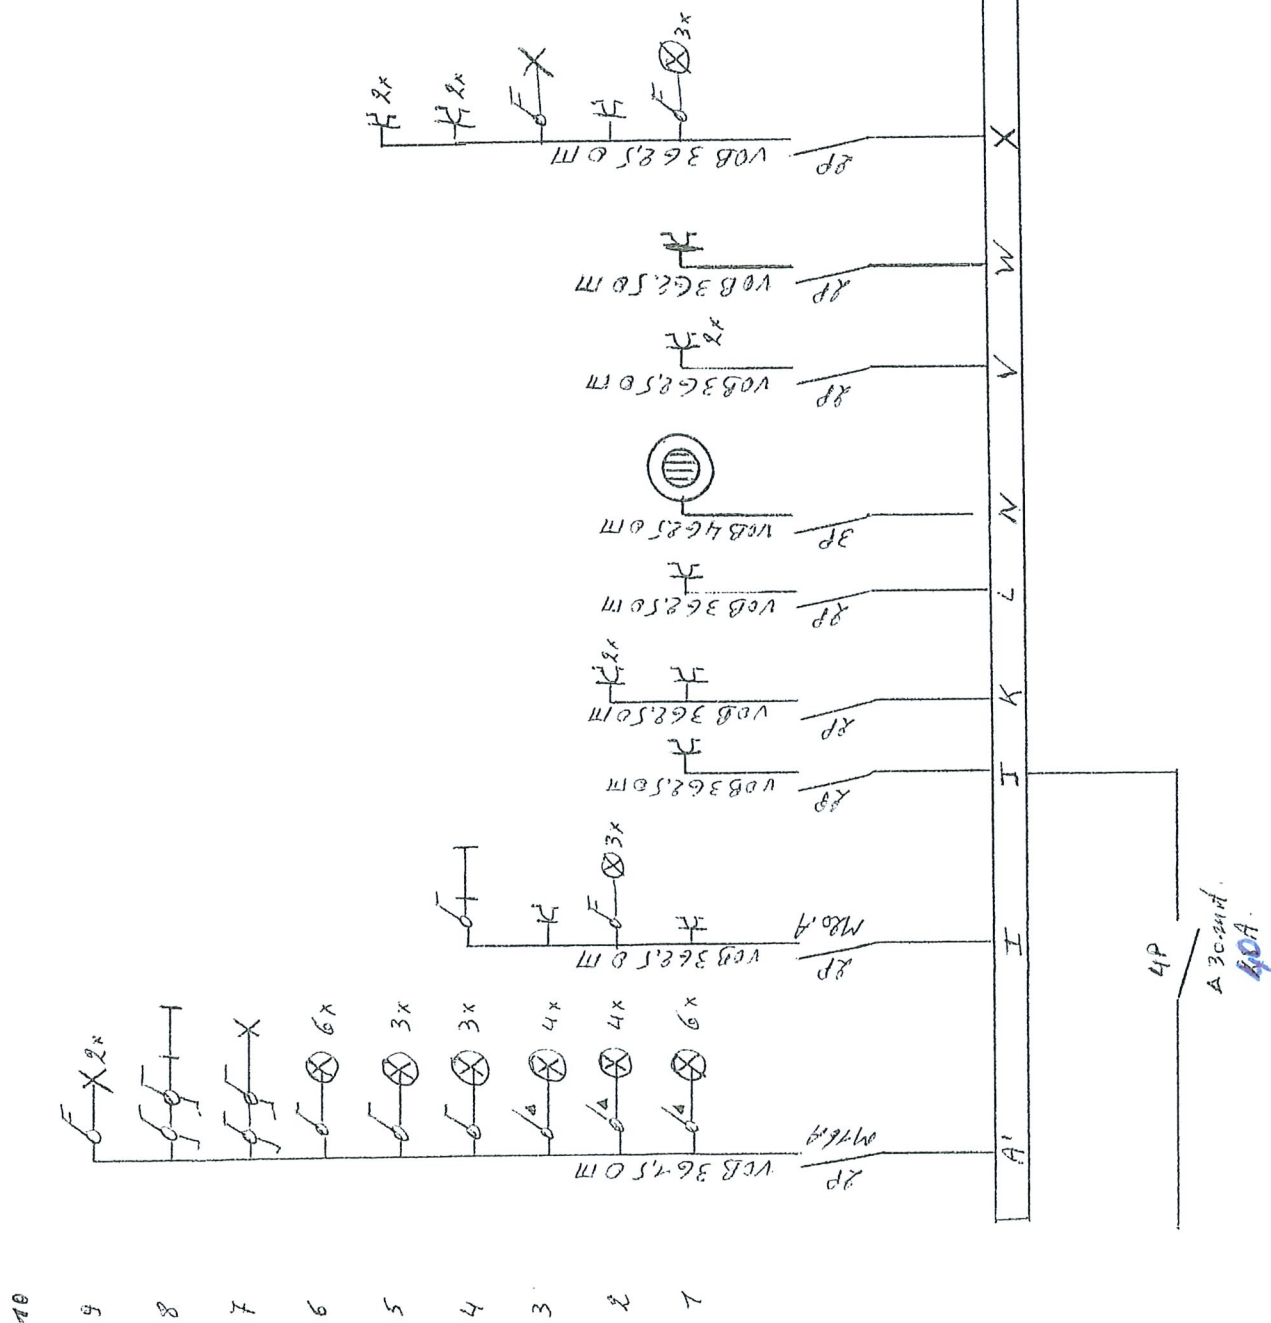

Eerste Verdieping

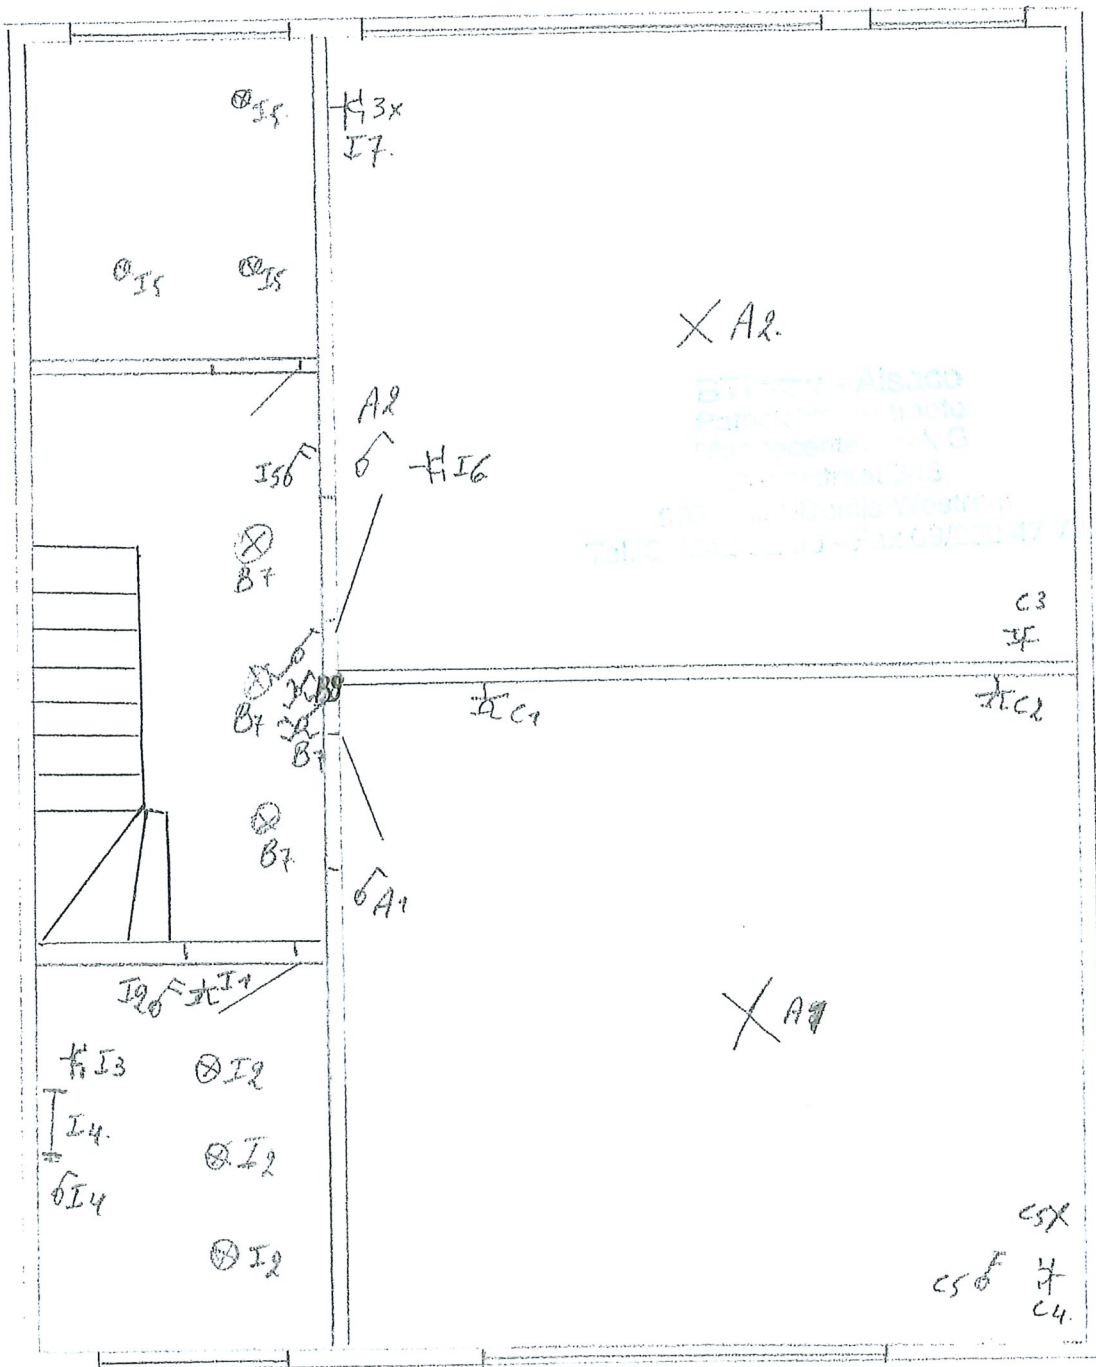

JTA ELECTRICITY

JO MEERSMAN


0UDENHOEK. 1

9230 WETTEREN

 0475 / 469.486

04757469.486

Tweede Verdieping

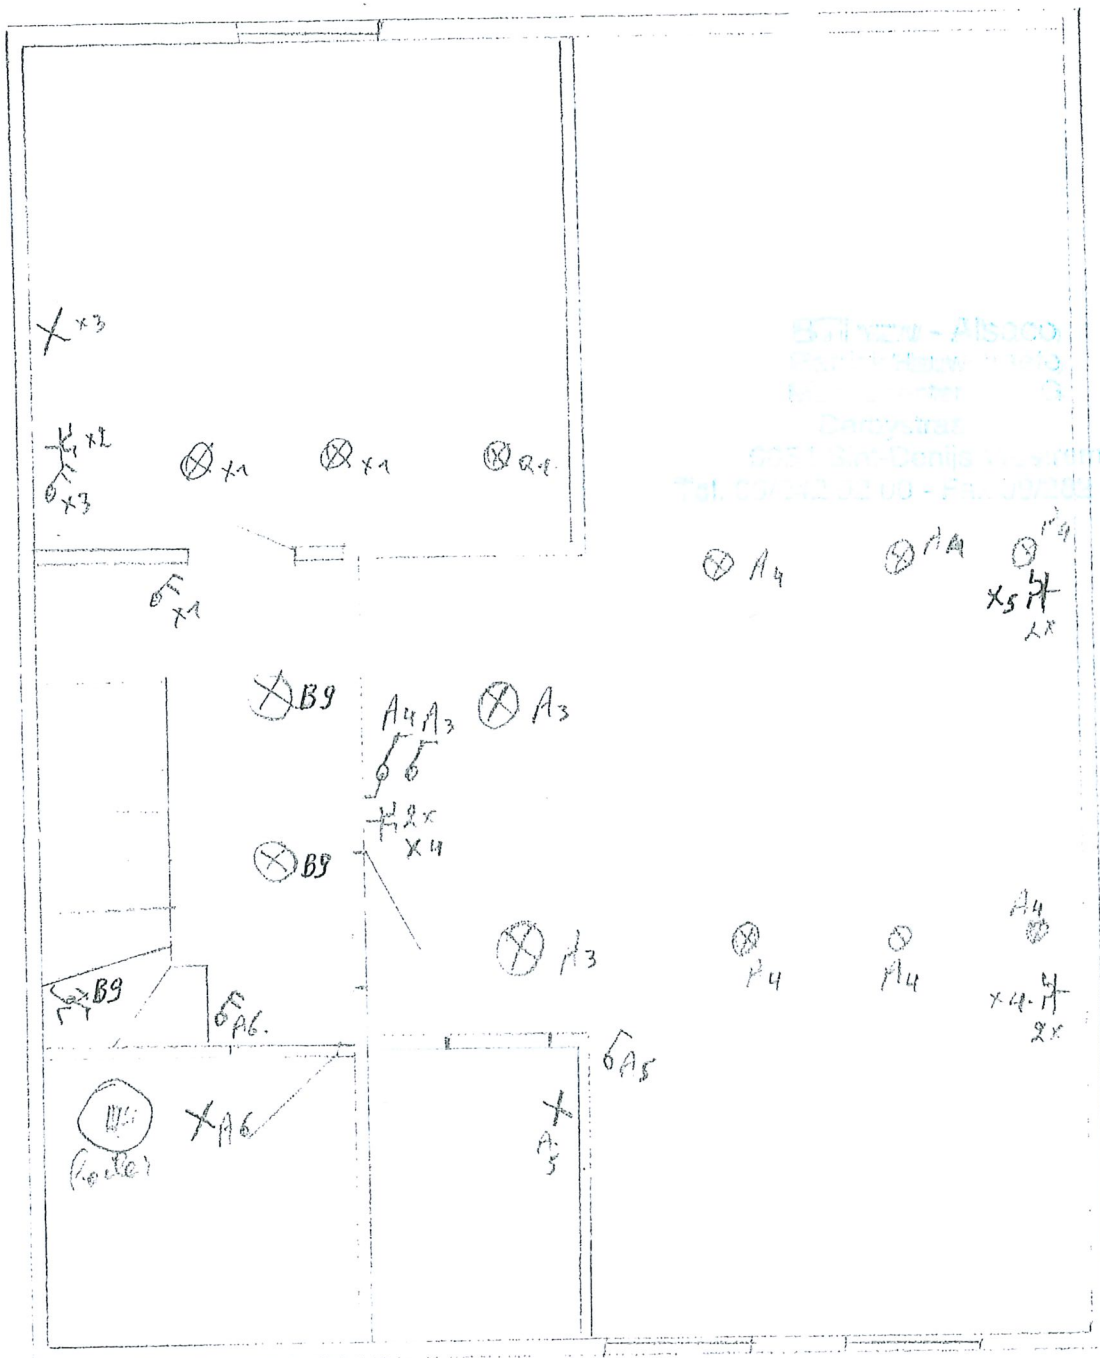

BTicino - Alseco
 6051 Xir-Denije
 Tel. 09042 92 00 - Fax 09042 47 77

JTA ELECTRICITY

10 MEERSMAN

OUDEHOOEK. 1

9230 WETTEREN

☎ 0475/469.486

[Handwritten signature]

Legende veiligheidskast


A'	Verlichting beneden achteraan	16 A
A	Verlichting kamers eerste verdieping	16 A
B	Verlichting beneden vooraan	16 A
C	Stopkontakten boven	20 A
D	Stopkontakten living vooraan	20 A
E	stopkontakten keuken	20 A
F	Stopkontakten living vooraan	20 A
G	Stopkontakten berging	20 A
H	Differentieelschakelaar 30 mA	25 A
I	Badkamers eerste verdieping	20 A
J	Boiler keuken	20 A
K	Vaatwas	20 A
L	Microgolf	20 A
M	Kookplaat	25 A
N	Boiler zolder	20 A
O	Contax boiler	
P	Regenwaterpomp	16 A
Q	Centrale verwarming	10 A
R	Oven	20 A
S	Belbeveiliging	6 A
T	Beltransfo	
U	Hoofdschakelaar	
V	Droogkast	20 A
W	Wasautomaat	20 A
X	Badkamer tweede verdieping + stopkontakten slk	20 A


Legende veiligheidskast

A'	Verlichting beneden achteraan	16 A
A	Verlichting kamers eerste verdieping	16 A
B	Verlichting beneden vooraan	16 A
C	Stopkontakten boven	20 A
D	Stopkontakten living vooraan	20 A
E	stopkontakten keuken	20 A
F	Stopkontakten living vooraan	20 A
G	Stopkontakten berging	20 A
H	Differentieelschakelaar 30 mA	25 A
I	Badkamers eerste verdieping	20 A
J	Boiler keuken	20 A
K	Vaatwas	20 A
L	Microgolf	20 A
M	Kookplaat	25 A
N	Boiler zolder	20 A
O	Contax boiler	
P	Regenwaterpomp	16 A
Q	Centrale verwarming	10 A
R	Oven	20 A
S	Belbeveiliging	6 A
T	Beltransfo	
U	Hoofdschakelaar	
V	Droogkast	20 A
W	Wasautomaat	20 A
X	Badkamer tweede verdieping + stopkontakten slk	20 A



JTA ELECTRICITY
10 MEERSMAN
OUDENHOEK. 1
9230 WETTEREN
 0475/469.486

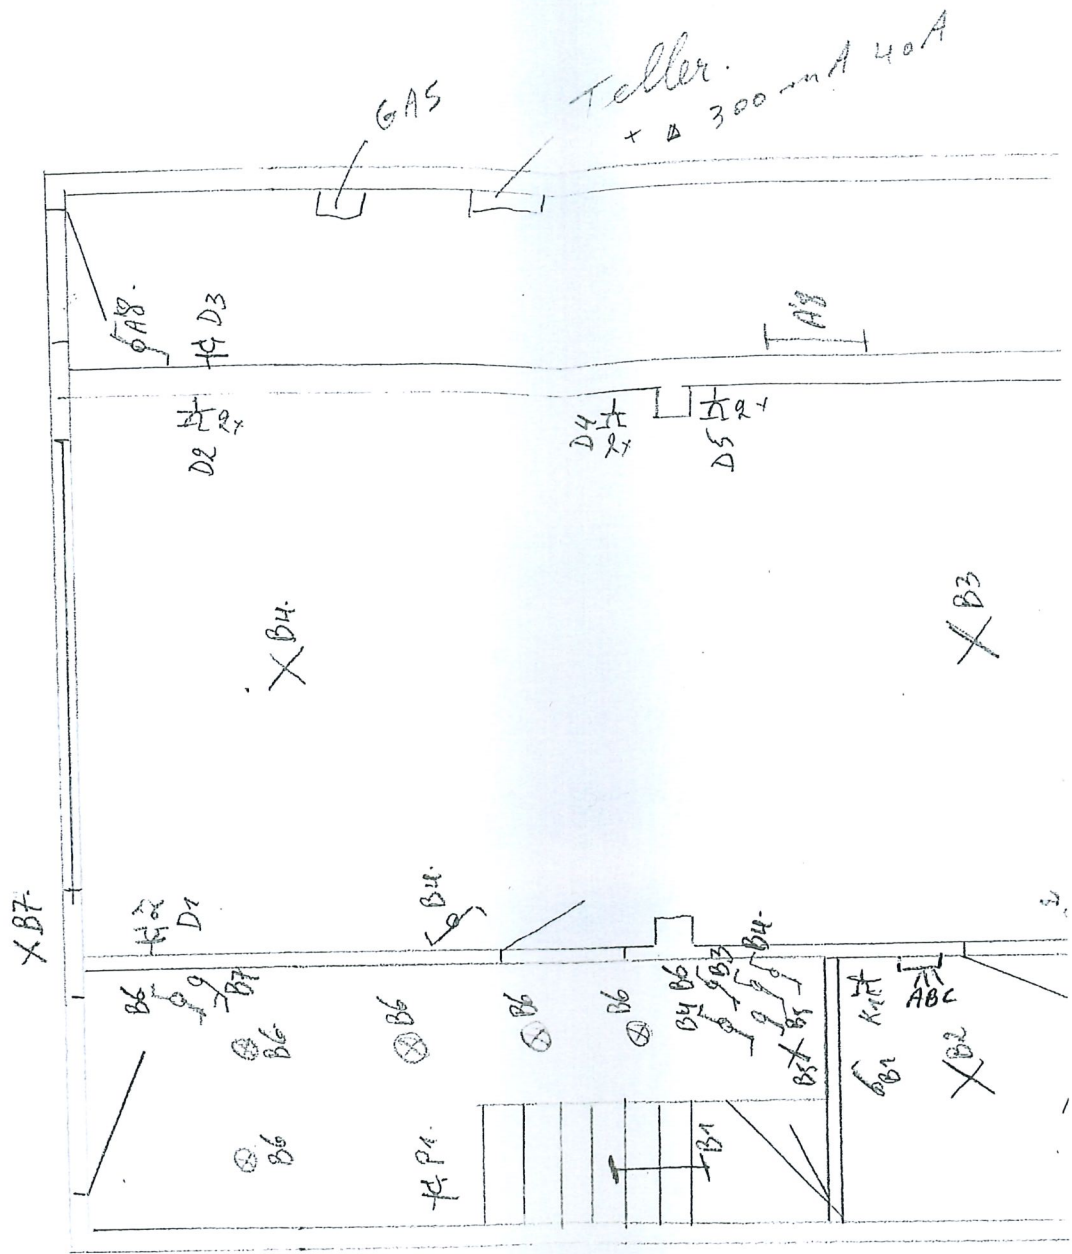

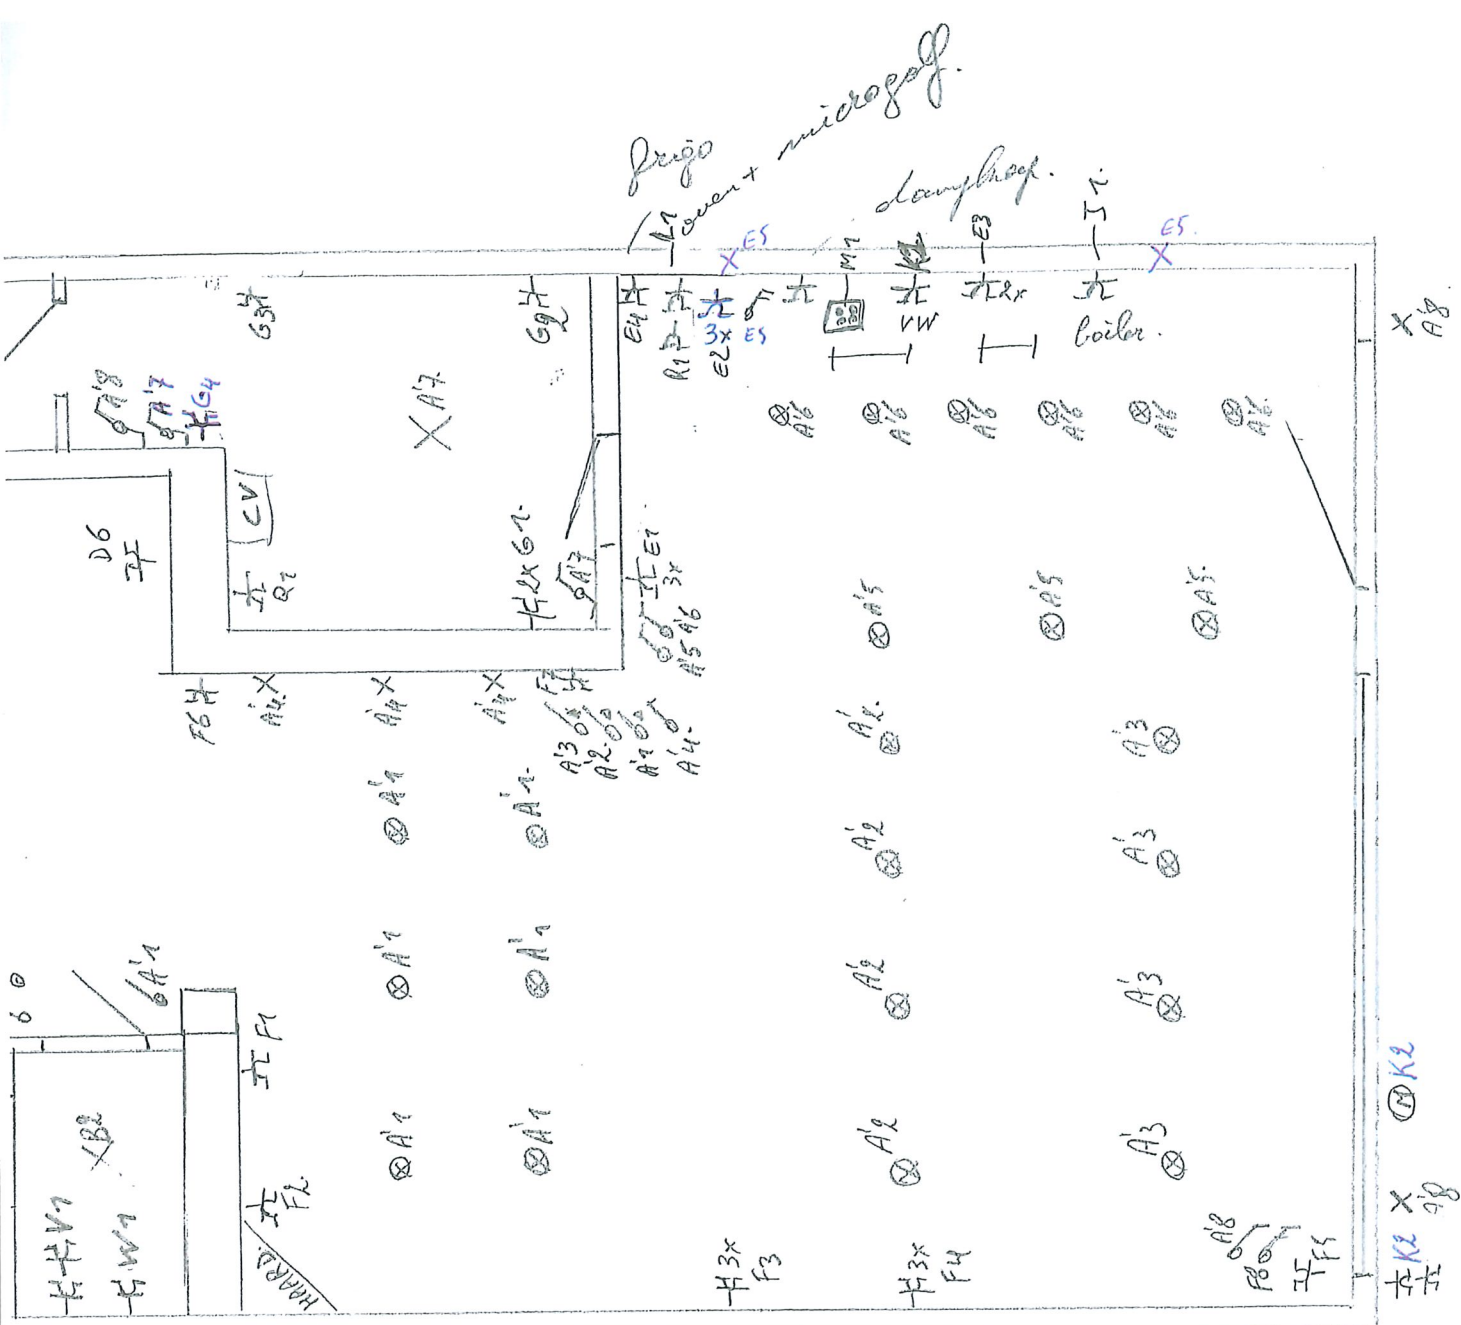

JTA ELECTRICITY
 10 MEERSMAN
 OUDENHOEK.1
 9230 WETTEREN
 ☎ 0475/469.486

[Handwritten signature]

