



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 15/06/2021
Verslagnummer: 0675-210615-01

Uitgiftedatum verslag: 15/06/2021

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 02 230 81 82 E: btv.brussel@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0675

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: IZEN ENERGY SYSTEMS
Adres: HOEKSKEN 56, 2275 LILLE
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: WILLEBRORDS LUC
Adres: ARMENDIJLAAN 33, 1933 STERREBEEK
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: IZEN ENERGY SYSTEMS
Adres: HOEKSKEN 56, 2275 LILLE
BTW-nummer: 0461969032

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: WILLEBRORDS LUC
Adres: ARMENDIJLAAN 33, 1933 STERREBEEK
EAN- code:
Nummer teller: 58514597
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: gedecentraliseerde productie-installatie

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De controle beperkt zich tot de PV-installatie en de invloed ervan op de bestaande installatie.
- 2 De overeenkomst tussen de karakteristieken van omvormer(s) en panelen behoort niet tot de controle.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.





Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 32A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 2+1 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema


Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

10 panelen x 360 Wp = 3600 Wp (DC)

Omvormer: Solis Solis RHI-3K-48ES, serienr.: 110F42212050101, max.

AC vermogen: 3300 VA

Totaal max AC vermogen: 3,3 kVA

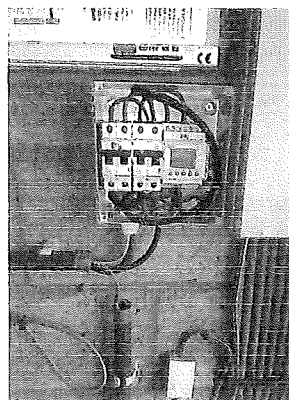

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 7,73 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 4 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

1 De werkingstest van het ontkoppelingsrelais werd uitgevoerd.

2 gegevens batterij batterij Pylontech US2000 2,28 kWh

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 15/06/2046
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0675 i.o. van de technisch directeur

15/06/21 8:45

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.




Verslagnummer 0675-210615-01

3 / 3

Ppv_totaal 3300Wp

Array 1
A: 1x5x1 / B: 1x5x1
met SUN2000P-375W

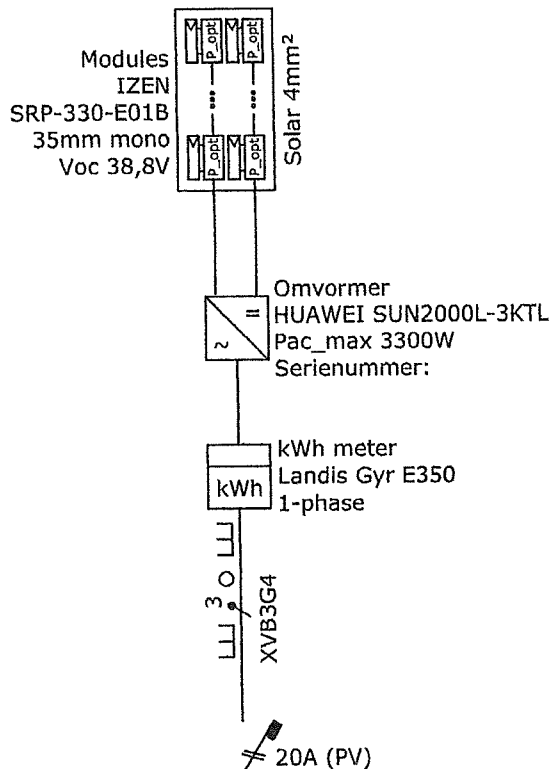

281812029

handtekening
keuringorganisatie:
Gert Fobelets
0346

handtekening klant:

handtekening IZEN:

Steven Van Dyck

Deze tekening is onze eigendom. Gehele of gedeeltelijke reproductie of inzage aan derden, is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegelaten. Alle rechten zijn voorbehouden aan IZEN energy systems NV.

klant: De Troyer Inge		datum:	naam:	titel: Elektrisch schema	
Hof ter Lokerenstraat 3		get.:	was		
9320 Erembodegem		nag.:	fvc	project: PV. Residentieel	
5		norm	ISO	40053449	
4		cat.:		nummer:	schaal:
3		firma: IZEN		adres: Hoeksken 56	folio: A4
2		100% SLIMME ENERGIE		2275 LILLE	blad: 3/3
1				014/55 83 19	
staat gewijzigd		datum	naam	014/55 83 17	