

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 04/01/2019 Inspecteur: Fabio Van Londersele Mentor: - Installateur: Van Dorpe Toon

ID-label: Lange Ommegangstraat B.T.W. nr.: BE0844.283.545 IK. nr.: -

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 2202036

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Lange Ommegangstraat
Huisnummer 11
Postcode 9420
Gemeente Erpe Mere
Type woning

Eigenaar:

Naam Scheerlinck Karel
Straatnaam Lange Ommegangstraat
Huisnummer 11
Postcode 9420
Gemeente Erpe Mere

EAN : -

Teller Nr.: : 52116778

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 13 Isolatie: 253 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 4.1 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	Ok	Ok



BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☒
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing	☐ in afwachting		
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☐ OK ☐ NOK	NVT	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 4/1/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 0

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Fabio Van Londersele

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 4/1/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

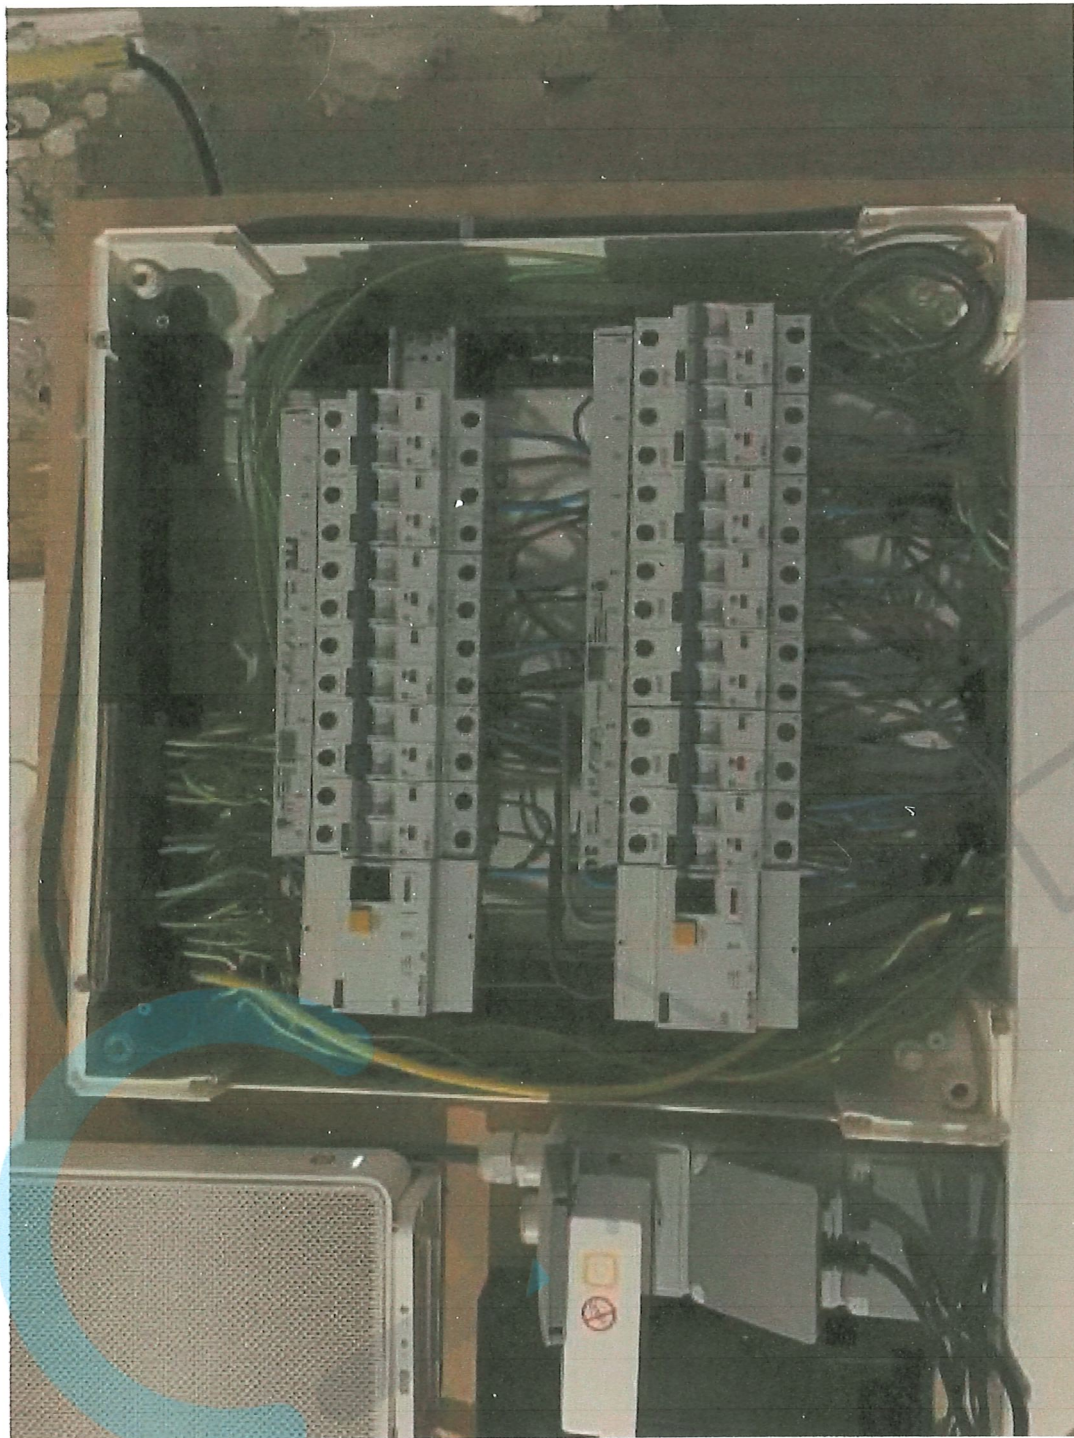

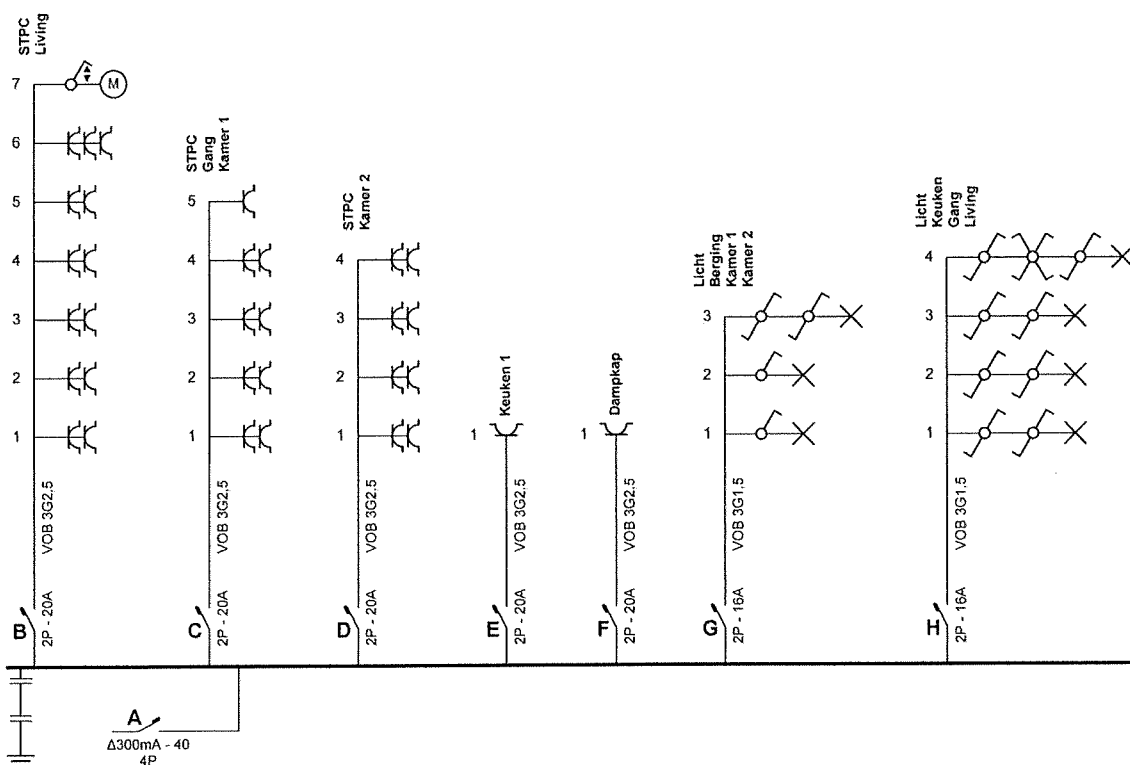


04/01/2019
Aceg vzw
Fabio VI

ACEG 30
Einddraadschema
Toon Van Dorpe

P1-4

Erkend Organisme ACEG Romeinsesteenweg 524 / 28b 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be	Plaats van de elektrische installatie Karel Scheerlinck Lange Ommegangstraat Erpe-Mere	Installateur Toon Van Dorpe Vooruitzichtstraat 29 9300 Aalst GSM: 0495 65 24 98 e-mail: info@toonvandorpe.be BTW BE 0844.263.545	p. 1/4 Einddraadschema 3 x 400V + N - 50Hz
---	--	---	--

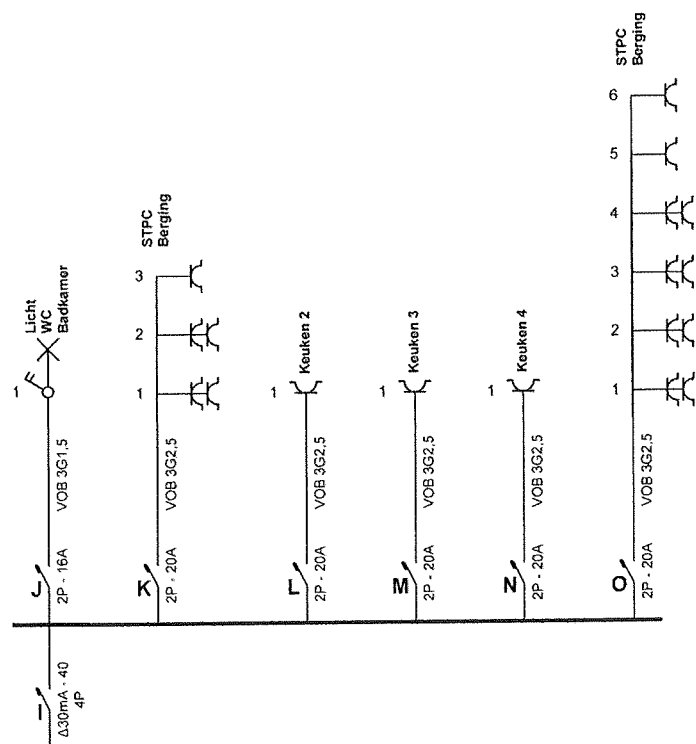


Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Karel Scheerlinck
Lange Ommegangstraat
Erpe-Mere

Installateur
Toon Van Dorpe
Vooruitzichtstraat 29
9300 Aalst
GSM: 0495 65 24 98
e-mail: info@toonvandorpe.be
BTW BE 0844.283.545

p. 2/4
Eendraadschema
3 x 400V + N - 50Hz

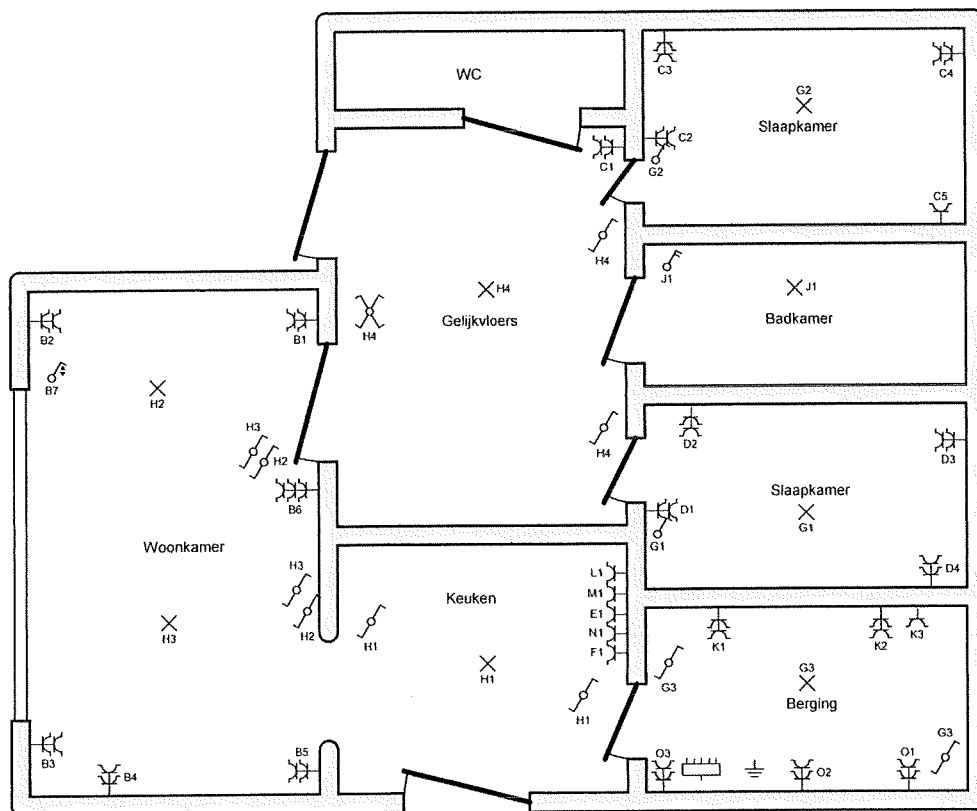

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel : 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Karel Scheerlinck
Lange Ommegangstraat
Erpe-Mere

Installateur
Toon Van Dorpe
Vooruitzichtstraat 29
9300 Aalst
CSM: 0495 65 24 98
e-mail: info@loonvandorpe.be
BTW BE 0844.283.545

p. 3/4
Situatieschema
3 x 400V + N - 50Hz

- A
- B STPC
Living
- C STPC
Gang
Kamer 1
- D STPC
Kamer 2
- E Keuken 1
- F Dampkap
- G Licht
Berging
Kamer 1
Kamer 2
- H Licht
Keuken
Gang
Living
- I
- J Licht
WC
Badkamer
- K STPC
Berging
- L Keuken 2
- M Keuken 3
- N Keuken 4
- O STPC
Berging

Erkend Organisme ACEG Romeinsesteenweg 524 / 28b 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be	Plaats van de elektrische installatie Karel Scheerlinck Lange Ommegangstraat Erpe-Mere	Installateur Toon Van Dorpe Vooruitzichtsstraat 29 9300 Aalst GSM: 0495 65 24 08 e-mail: info@loonvandorpe.be BTW BE 0844.283.545	p. 4/4 Lijst Kringen 3 x 400V + N ~ 50Hz
---	--	--	---