




N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

E.ON N.V.

Nr teller :

N° comp :

34865530

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 93/0744

EAN
code :

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	Prescription du
															gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Apart.

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging :

Protection max. :

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Isolatie :

Isolement :

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	1	van alle kanten		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
40	3	A	van A tot B		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK direkte aanraking : ☒ OK ☐ NOKContrôle visuel : générale : ☒ OK ☐ NOK contact direct : ☒ OK ☐ NOKIndirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOKContact indirect : ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen :

Raccordements :

☒ OK ☐ NOK☐ OK ☐ NOK

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

☒ OK ☐ NOK☐ OK ☐ NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.


Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na de ingangsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après la date de contrôle.
- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 25-11-2036
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: 25-11-2036
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	276 HK	☐	 /

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

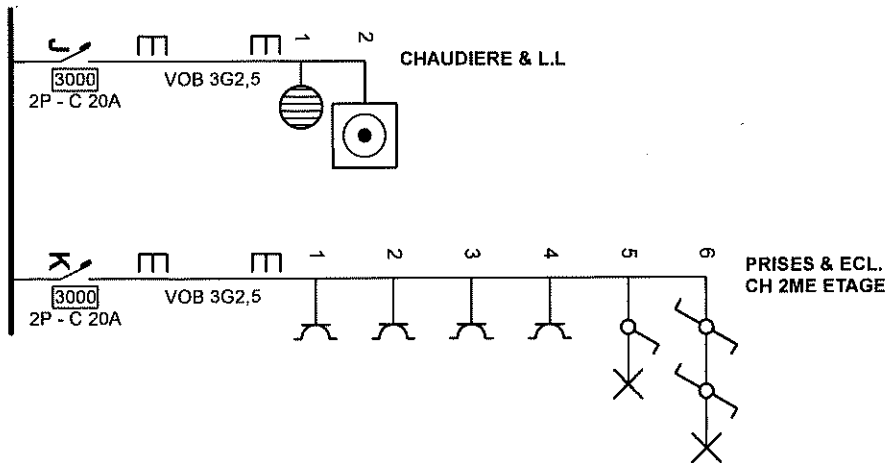

Adresse de l'installation électrique
KAMBER NEVZAT
DRIE SLEUTELSTRAAT 82
9300 AALST

Installateur


p. 2/8
Schéma unifilaire

Date: 21-01-25

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-01-22 20:17:02

Schéma dessiné par: Technowelec - BE 0798.650.686

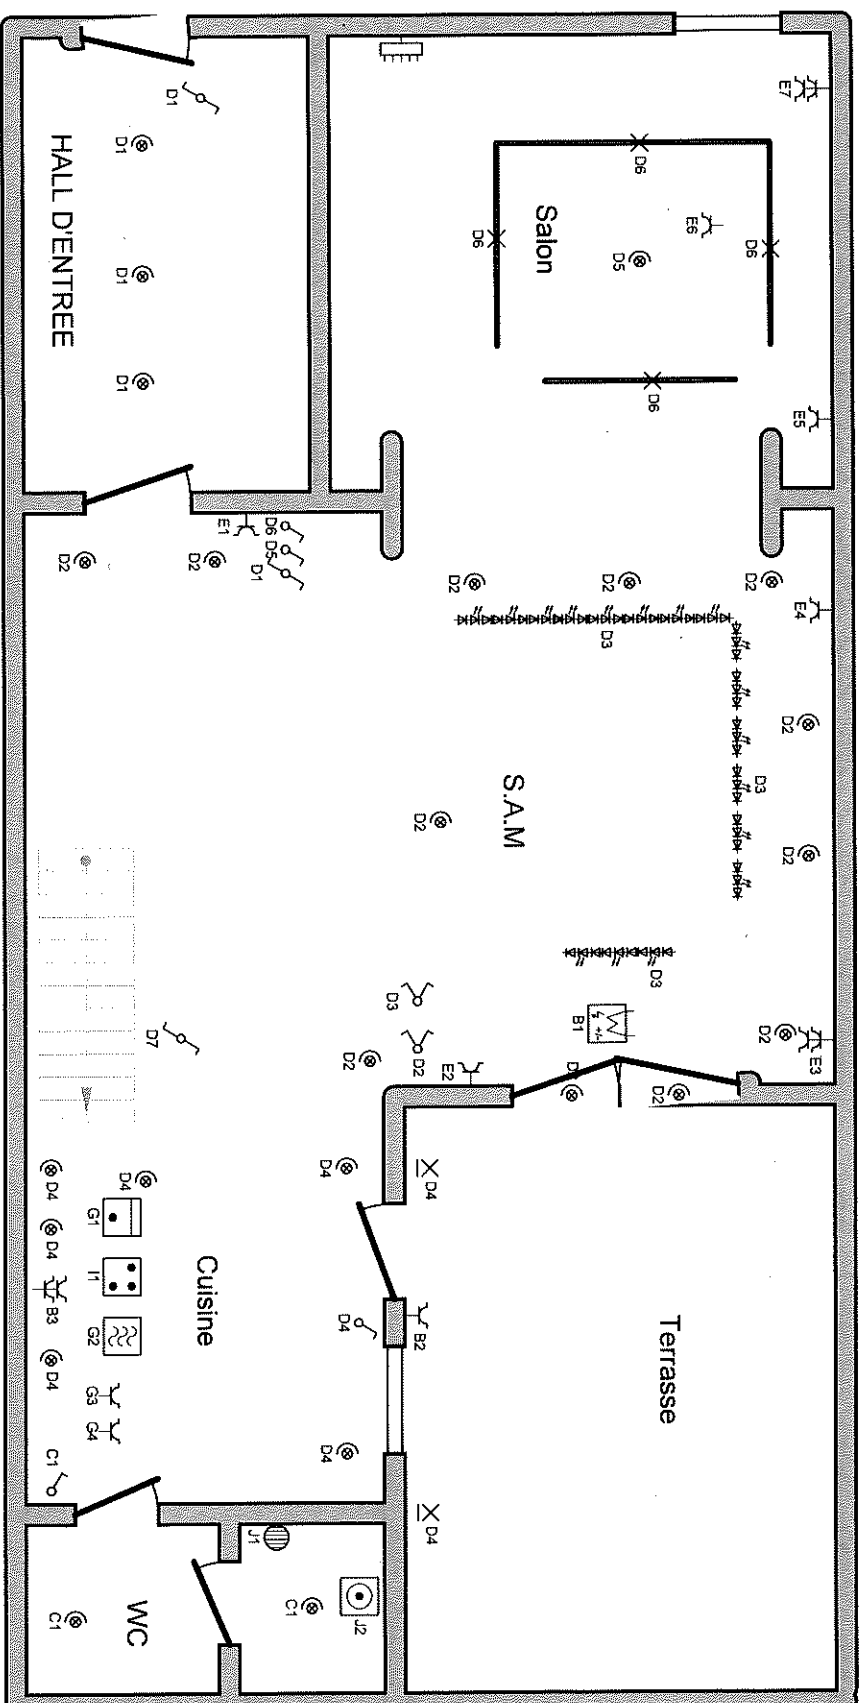

REZ DE CHAUSSEE

Adresse de l'installation électrique
KAMBER NEVZAT
DRIE SLEUTELSTRAAT 82
9300 AALST

Installateur


P. 3/8
Plan de position

Date: 21-01-25

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-01-22 20:17:02

Schéma dessiné par: Technowelec - BE 0798.650.686

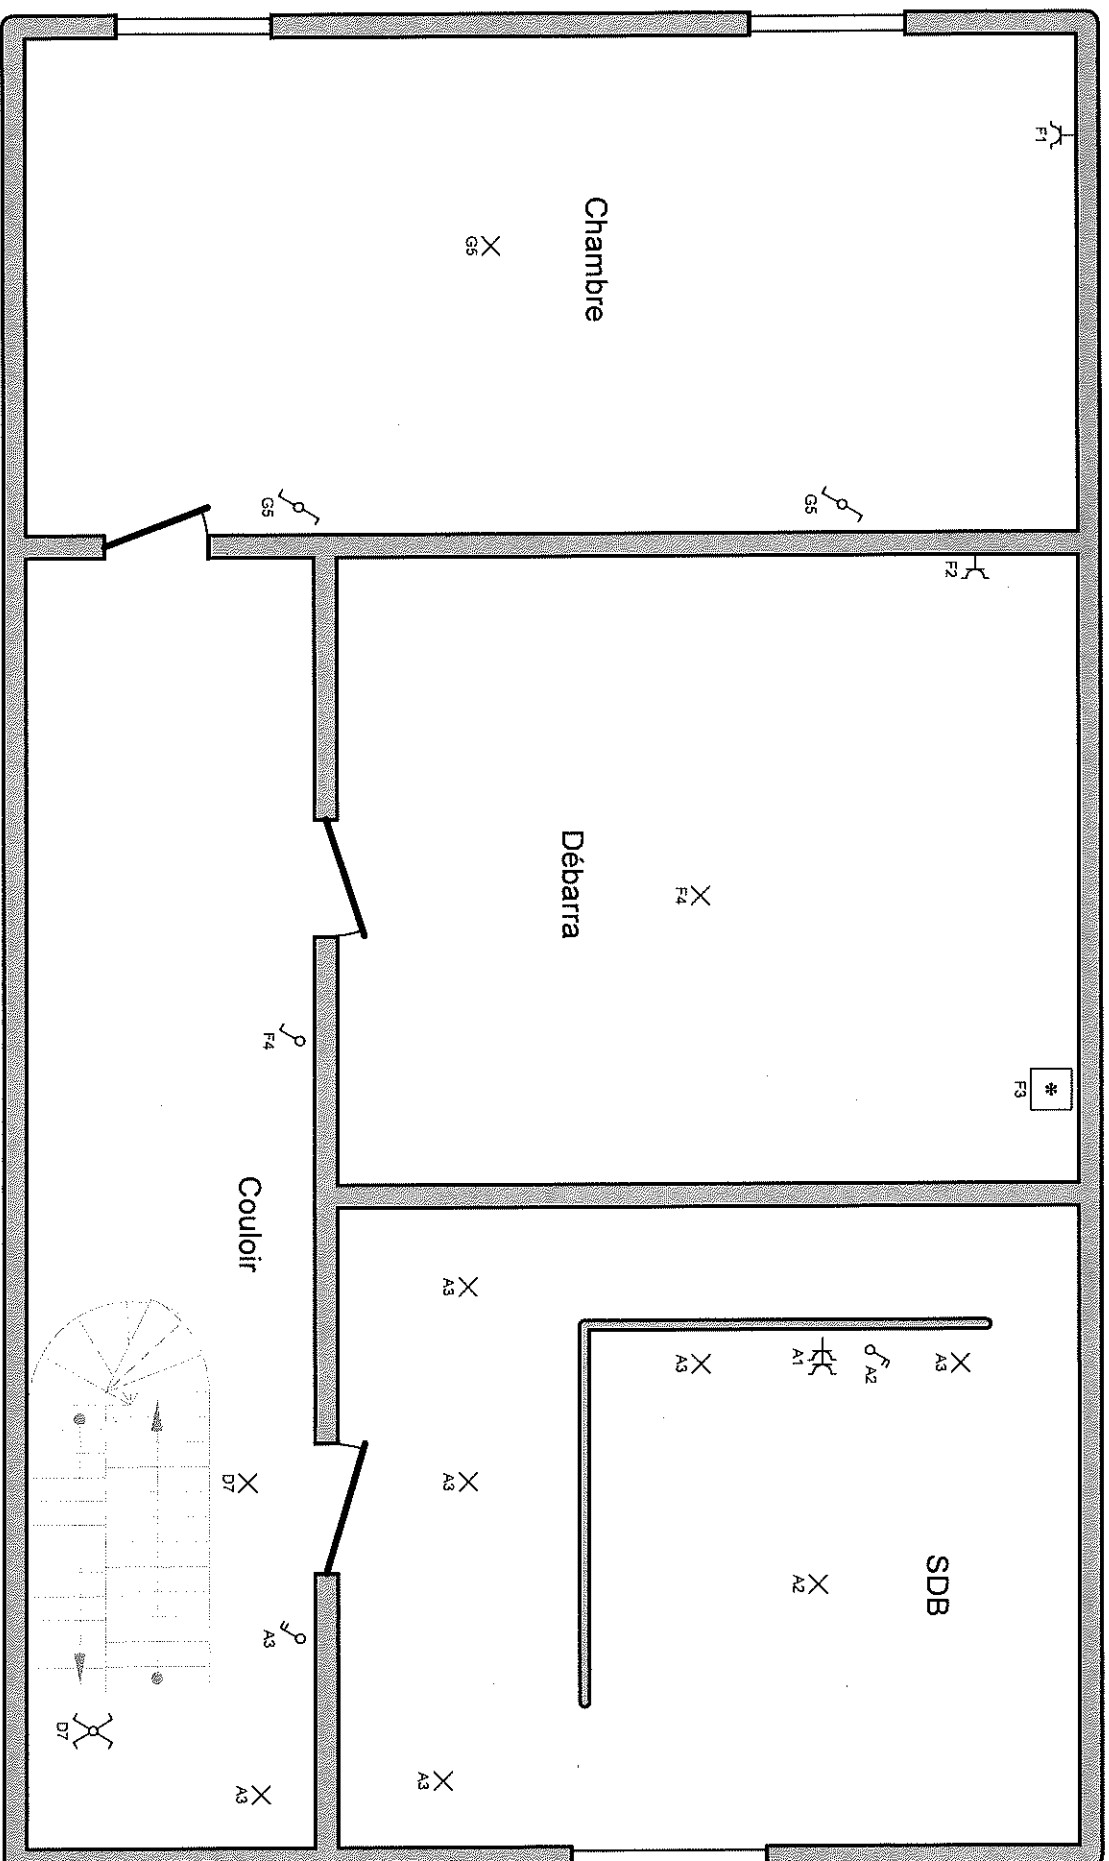

1ERE ETAGE

Adresse de l'installation électrique
KAMBER NEVZAT
DRIE SLEUTELSTRAAT 82
9300 AALST

Installateur


p. 4/8
Plan de position

Date: 21-01-25

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-01-22 20:17:02

Schéma dessiné par: Technowelec - BE 0798.650.686

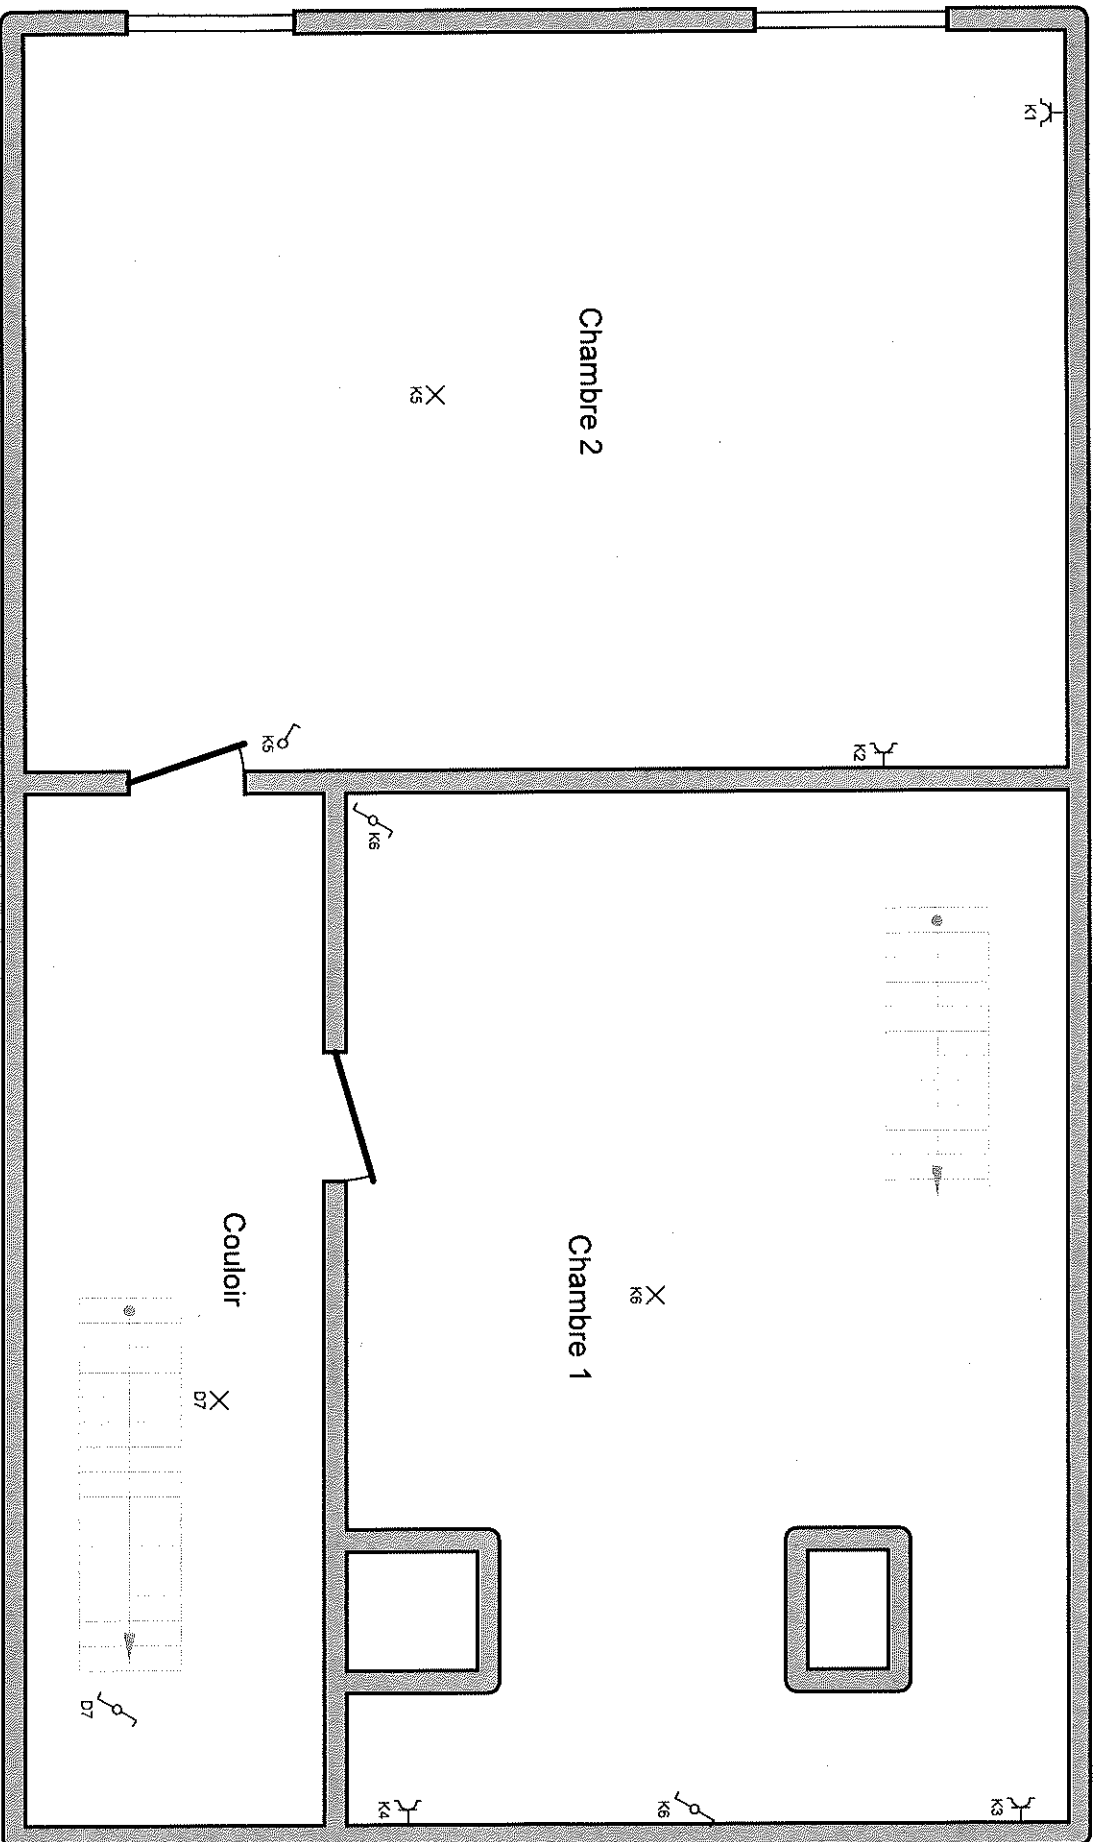

2EME ETAGE

Adresse de l'installation électrique
KAMBER NEVZAT
DRIE SLEUTELSTRAAT 82
9300 AALST

Installateur

Schéma dessiné par: Technowelec - BE 0798.650.686

p. 5/8
Plan de position

Date: 21-01-25

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-01-22 20:17:02



GRENIERr VIDE

GRENIER

Adresse de l'installation électrique KAMBER NEVZAT DRIE SLEUTELSTRAAT 82 9300 AALST		Installateur	p. 6/8
Schéma dessiné par: Technowelec - BE 0798.650.686			Plan de position
			Date: 21-01-25
			2 x 230V ~ 50Hz
			V.2025-01-22 20:17:02

- A PRISES & ECL. SDB & 1ERE ETAGE
- B PRISES CUISINE & CLIMATISATION EXTERIEUR
- C ECL. WC & LOCAL TECHNIQUE
- D ECL. SALON, CUISINE, S.A.M, CUISINE & EXTERIEUR
- E PRISES S.A.M
- F PRISES CH,ECL.1ERE ETAGE & FRIGO (DEBARA)
- G FOUR, MICRO-ONDE,HOTTE & ECL. CHI
- H RESERVE
- I TAQUE
- J CHAUDIERE & L.L
- K PRISES & ECL. CH 2ME ETAGE

Adresse de l'installation électrique
KAMBER NEVZAT
DRIE SLEUTELSSTRAAT 82
9300 AALST

Installateur

Schéma dessiné par: Technowelec - BE 0798.650.686

p. 7/8
Liste des circuits

Date: 21-01-25

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-01-22 20:17:02

Barrette de terre	1
Câble - EVVB Cca 4x10	
Câble - VOB 3G2,5	
Câble - VOB 3G6	
Chauffe-eau électrique	1
Compteur - kWh	1
Disjoncteur - 3000 - 2P - C 16A	2
Disjoncteur - 3000 - 2P - C 20A	8
Disjoncteur - 3000 - 2P - C 32A	1
Interrupteur - Bipolaire	2
Interrupteur - Unipolaire	6
Interrupteur différentiel - Type A - Δ300mA - 3000 - 2P - 40A	1
Interrupteur différentiel - Type A - Δ30mA - 3000 - 2P - 40A	1
Interrupteur double allumage - Unipolaire	2
Interrupteur permutateur - Unipolaire	1
Interrupteur va-et-vient - Unipolaire	8
Point d'éclairage	17
Point d'éclairage - Applique murale	2
Prise - Sécurité enfant	22
Ruban LED	17
Spot	24
Tableau électrique	1
Terre	1

Adresse de l'installation électrique KAMBER NEVZAT DRIE SLEUTELSTRAAT 82 9300 AALST		Installateur	p. 8/8	
			Liste des matériaux	
			Date: 21-01-25	
			2 x 230V ~ 50Hz	
		V.2025-01-22 20:17:02		
Schéma dessiné par: Technowelec - BE 0798.650.686				