


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Bergensesteenweg 106 (ALSB GemB2), 1600 Sint Pieters Leeuw
Naam eigenaar	ABB Klein Bijgaarden
Adres eigenaar	idem,
Type object	HVAC bord
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	nieuw
Doel onderzoek	in dienststelling

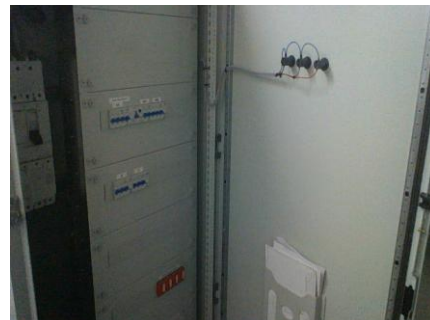

Het onderzoek is verricht op 7-5-2018 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP02.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	250
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300
$\varnothing$ voedingsleiding (mm ²)	95	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	225A max	Aantal stroombanen per verdeelbord	5

Metingen

Ra / Zs (Ω)	1,54 / --	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: 2018

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

De keuring heeft enkel betrekking op het elektrisch bord ALSB GemB2 geplaatst door firma Dejonge Luc, hierop aangesloten toestellen/uitgaande kringen werden niet in de controle betrokken.

Differentieelfunctie hoofdschakelaar ingesteld op 300mA, lengte voedingskabel 50m (op aangeven van firma Dejonge Luc)

Lijst omgevingsinvloeden aanwezig tijdens de keuring

Besluit


De installatie is conform het AREI. Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 7/5/2043, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 7/5/2018

Naam agentonderzoeker: Dries Coose

Handtekening:



Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.