

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20140729-016-020 Datum onderzoek: 25/07/2014 Agent: Deplae B. HK: 25/07/2039 CFM: 1/1

ALGEMENE GEGEVENS


Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Bolleweg 16 ,9300 Aalst
 Opdrachtgever: Van Dorpe Toon, Boudewijnlaan 97, 9300 Aalst
 Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: BE0844283545
 Eigenaar: _____
 Type lokalen: Woning
 Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| EAN-code/Zegel: | _____ | Continuïteitsmeting: | <u>ok</u> |
| Nominale spanning: | <u>2 X 230V</u> | ADS testknop: | <u>ok</u> |
| Hoofdbeveiliging: | <u>40A</u> | ADS foutlus: | <u>ok</u> |
| Voedingsleiding: | <u>2 x 16 mm²</u> | Bescherming RA OA: | <u>ok</u> |
| Elektrode type: | <u>Pen/Baren</u> | R isolatie: | <u>OK, > 0,5 MΩ</u> |
| Aantal borden: | <u>1</u> | R aarde: | <u>16 ohm</u> |
| Aantal stroombanen: | <u>11</u> | Schema's: | <u>ok</u> |
| Waarde ADS: | <u>300mA 40A</u> | Staat vast elektrisch materieel: | <u>ok</u> |

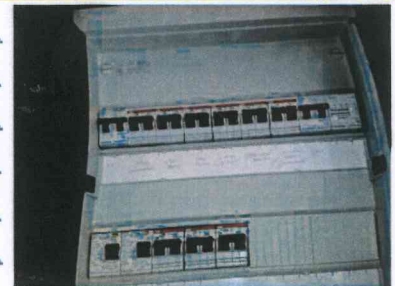

TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.
 De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 25/07/2039 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
 Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: **Deplae B.**

